

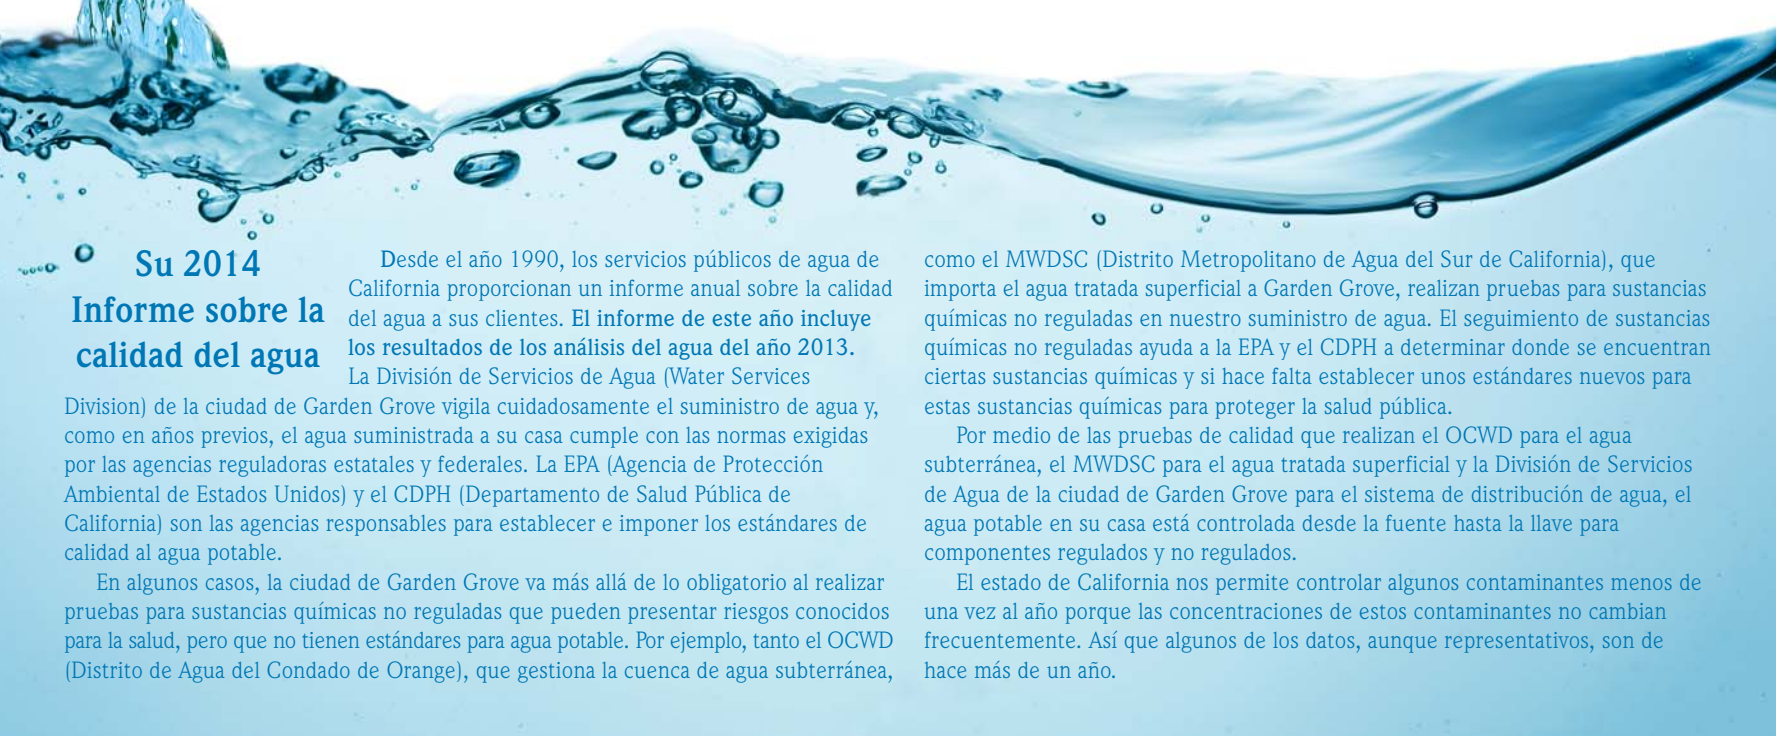


City of **Garden Grove**
Water Services Division



2014

**Informe sobre la calidad
del agua**

A background image showing a dynamic splash of clear blue water with numerous bubbles and droplets, set against a light blue gradient background.

Su 2014 Informe sobre la calidad del agua

Desde el año 1990, los servicios públicos de agua de California proporcionan un informe anual sobre la calidad del agua a sus clientes. El informe de este año incluye los resultados de los análisis del agua del año 2013.

La División de Servicios de Agua (Water Services Division) de la ciudad de Garden Grove vigila cuidadosamente el suministro de agua y, como en años previos, el agua suministrada a su casa cumple con las normas exigidas por las agencias reguladoras estatales y federales. La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y el CDPH (Departamento de Salud Pública de California) son las agencias responsables para establecer e imponer los estándares de calidad al agua potable.

En algunos casos, la ciudad de Garden Grove va más allá de lo obligatorio al realizar pruebas para sustancias químicas no reguladas que pueden presentar riesgos conocidos para la salud, pero que no tienen estándares para agua potable. Por ejemplo, tanto el OCWD (Distrito de Agua del Condado de Orange), que gestiona la cuenca de agua subterránea,

como el MWDSC (Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California), que importa el agua tratada superficial a Garden Grove, realizan pruebas para sustancias químicas no reguladas en nuestro suministro de agua. El seguimiento de sustancias químicas no reguladas ayuda a la EPA y el CDPH a determinar donde se encuentran ciertas sustancias químicas y si hace falta establecer unos estándares nuevos para estas sustancias químicas para proteger la salud pública.

Por medio de las pruebas de calidad que realizan el OCWD para el agua subterránea, el MWDSC para el agua tratada superficial y la División de Servicios de Agua de la ciudad de Garden Grove para el sistema de distribución de agua, el agua potable en su casa está controlada desde la fuente hasta la llave para componentes regulados y no regulados.

El estado de California nos permite controlar algunos contaminantes menos de una vez al año porque las concentraciones de estos contaminantes no cambian frecuentemente. Así que algunos de los datos, aunque representativos, son de hace más de un año.

La calidad de su agua es nuestra preocupación primaria

Fuentes del suministro

Su agua potable es principalmente una mezcla de agua subterránea proveniente de 12 pozos en la cuenca de agua subterránea del Condado de Orange y también agua superficial importada por el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWDSC). Las fuentes de agua importada del MWDSC son una mezcla



de agua del Proyecto de Agua del Estado (State Water Project) del norte de California y agua del acueducto del Río Colorado. Su agua subterránea proviene de un embalse natural subterráneo gestionado por el Distrito de Agua del Condado de Orange que extiende desde el Prado Dam, cubriendo el área noroeste del Condado de Orange, con la excepción de las comunidades de Brea y La Habra, y se extiende hacia el sur hasta el El Toro 'Y'.

El año pasado, como en previos años, el agua de la llave en Garden Grove cumplió con todos los estándares de salud de la EPA y el estado para el agua potable. La ciudad de Garden Grove vigila cuidadosamente sus suministros de agua y otra vez estamos muy orgullosos de informarle que nuestro sistema jamás ha violado un nivel máximo de contaminante o cualquier otro estándar de calidad del agua. Este folleto es un retrato de la calidad del agua durante el año pasado. Incluye detalles sobre de dónde viene el agua, qué contiene, y cómo compara con los estándares federales y estatales.

Información básica sobre los contaminantes del agua potable

Las fuentes de agua potable (tanto del agua de la llave como de la embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, depósitos, manantiales y pozos. A medida que el agua se desplaza sobre la superficie de la tierra, o a través de ella, disuelve minerales presentes de modo natural, y en algunos casos, materiales radioactivos. Asimismo, puede incorporar sustancias derivadas de la presencia de animales o de actividades humanas.

Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua incluyen:

- **Contaminantes microbianos**, tales como virus y bacterias, que pueden provenir de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas sépticos, las operaciones agrícolas con el ganado y la fauna silvestre.
- **Pesticidas y herbicidas**, que pueden provenir de una variedad de fuentes, tales como la agricultura, el escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana y los usos residenciales.
- **Contaminantes inorgánicos**, como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o como resultado de escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, la minería y la agricultura.
- **Contaminantes químicos orgánicos**, incluyendo a las sustancias químicas orgánicas sintéticas y volátiles que son subproductos de los procesos industriales y la producción de petróleo, y que pueden provenir también de las estaciones de servicio (gasolineras), el escurrimiento de aguas pluviales de la zona urbana, las aplicaciones agrícolas y los sistemas sépticos.
- **Contaminantes radioactivos**, los cuales pueden estar presentes de forma natural, o provenir de la producción de aceites y gasolinas o de las actividades de minería.

Para asegurar que el agua de la llave sea segura para beber, la EPA y el Departamento de Salud Pública (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) prescriben regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua que los sistemas públicos suministran. Las regulaciones del CDPH también establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que tienen que proveer la misma protección para la salud pública. El agua potable, incluso el agua embotellada,

puede razonablemente contener al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de los contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Para más información sobre contaminantes y los posibles efectos en la salud, llame a la línea directa de "Agua potable segura" de la EPA al 800.426.4791.

La fluoración del agua potable

Desde 1945, se ha añadido el fluoruro al suministro de agua potable de los EE.UU. De las 50 ciudades más grandes de los EE.UU., 43 fluorizan su agua potable. En diciembre del 2007, el MWDSC se unió a la mayoría de los abastecedores públicos de agua del país para añadir fluoruro al agua potable para prevenir caries en los dientes. Conforme a las recomendaciones del CDPH y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (conocido como los CDC), el Distrito Metropolitano modificó el nivel natural de fluoruro en el agua importada y tratada del Río Colorado y el Proyecto de Agua del Estado al nivel óptimo para la salud dental de 0.7 a 1.3 partes por millón. No añadimos fluoruro al agua local. Los niveles de fluoruro en el agua potable se limitan bajo las normas estatales de California a una dosis máxima de 2 partes por millón.



Para su información...

La desinfección: El agua suministrada por la Ciudad de Garden Grove contiene el cloro usado en la desinfección y las cloraminas usadas por el Distrito Metropolitano de Agua, también para propósitos de desinfección. Los clientes que reciben diálisis del riñón deben consultar con sus médicos.

Peces y anfibios: Si usted tiene peces o anfibios de mascota, asegúrese de quitar las cloraminas y los cloros del agua antes de cambiar o añadir agua a las peceras. Recuerde que dejar reposar al agua potable no quitará las cloraminas. Consulte con su tienda de acuarios local para productos que eliminarán los desinfectantes.

Calentadores de agua: Muchos de los olores en el agua de que la gente se queja provienen del calentador de agua de la casa. Recuerde de seguir las instrucciones del fabricante y purgar los calentadores de agua con regularidad. Haciendo esto purgará los sedimentos que han acumulado, proveerá buena renovación del agua para maximizar su calidad y ayudará a mantener su calentador en buen funcionamiento.

Unidades de filtración de agua en el punto de uso o para uso en casa: Sea atento al cambiar o limpiar cualquier filtro u otro componente en su unidad en casa. Siempre siga las instrucciones del fabricante. Recuerde que el agua es sólo tan limpia como el filtro permita. Los filtros con el mantenimiento incorrecto

¿Tiene Ud. preguntas acerca del agua? Contacte con nosotros para las respuestas.

Para más información sobre este informe, o acerca de su calidad de agua en general, favor de contactar con Zachary Barrett, Supervisor de la gestión de la calidad del agua, o Cel Pasillas o Cody Nicolae, Técnicos de la gestión de calidad del agua, al (714) 741-5395.

El consejo municipal lleva a cabo reuniones, abiertas al público, el segundo y cuarto martes de cada mes a las 6:45 de la tarde en la Sala Consistorial del Centro de la Comunidad, 11300 Stanford Avenue, Garden Grove, California. También puede contactar con la Oficina de la Secretaría Municipal, Ayuntamiento de Garden Grove, 11222 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92840 o llamar al (714) 741-5040 para más información acerca de las reuniones del consejo municipal de Garden Grove. Sírvase participar en estas reuniones.

Para más información acerca de los efectos en la salud de los contaminantes enumerados en las siguientes tablas, llame a la línea directa de la EPA al (800) 426-4791.

Información importante que la Agencia de Protección Ambiental quiere que Ud. sepa

Personas inmunocomprometidas

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas, tal como aquellas que padecen de cáncer y reciben quimioterapia, las que se han sometido a un trasplante de órgano, las que padecen de VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmune, y además algunos ancianos y bebés pueden correr riesgo particular de infecciones. Estas personas deben pedir consejos a su médico acerca del consumo de agua potable.

Cryptosporidium

Cryptosporidium es un organismo microscópico que, cuando se ingiere, puede causar diarrea, fiebre y otros síntomas gastrointestinales. El organismo proviene de excrementos humanos o animales y puede estar presente en el agua superficial. MWDSC analizó su agua cruda y su agua superficial tratada para el *Cryptosporidium* en 2013, pero no lo detectó. Si en algún momento se detecta, el *Cryptosporidium* se elimina con un efectivo tratamiento combinado que incluye la sedimentación, la filtración y la desinfección.

Las pautas federales de la EPA y de los CDC sobre las medidas apropiadas para disminuir el riesgo de

infección por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea directa de "Agua Potable Segura" de la EPA al (800) 426-4791 entre 10 a.m. y 4 p.m. hora del Este (7 a.m. a 1 p.m. en California).

Acerca del plomo en el agua de la llave

Cuando hay plomo presente a niveles elevados puede causar problemas serios de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños.

El plomo en el agua potable resulta principalmente de los materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y las tuberías de casa. El División de Servicios de Agua de Garden Grove (Garden Grove Water Services Division) es el departamento responsable para proveer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en los componentes de la plomería.

Cuando no ha usado agua de la llave en casa durante varias horas, puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo purgando la llave entre 30 segundos y 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si tiene alguna

preocupación sobre los niveles de plomo en el agua de su casa, puede contratar para medirlo.

Para más información acerca del plomo en el agua potable, los métodos para medirlo y los pasos preventivos que puede tomar para minimizar la exposición al plomo, llame a la línea directa de "Agua potable segura" o busque en el sitio web de la EPA: www.epa.gov/safewater/lead.

¿Quiere más información?

Hay mucha información en Internet acerca de la Calidad de Agua Potable y temas relacionados con el agua en general. Un buen sitio para empezar sus propias investigaciones es el sitio de web del Departamento de Salud Pública del estado de California:

www.cdph.ca.gov

Además de la información extensa sobre el agua local, encontrará enlaces para muchos otros recursos locales, estatales y nacionales.

2013 Agua superficial tratada del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California

Sustancias químicas	MCL	PHG (MCLG)	Promedia	Rango de detección	¿Infracción de MCL?	Fuente típica de contaminante
Compuestos radiológicos – Evaluados en 2011						
Radiación alfa (pCi/L)	15	(0)	3	ND – 3	No	Erosión de depósitos naturales
Radiación beta (pCi/L)	50	(0)	ND	ND – 4	No	Descomposición de depósitos naturales o sintéticos
Uranio (pCi/L)	20	0.43	2	2	No	Erosión de depósitos naturales
Sustancias químicas inorgánicas – Evaluadas en 2013						
Aluminio (ppm)	1	0.6	0.16	0.1 – 0.23	No	Residuos del proceso de tratamiento, depósitos naturales
Arsénico (ppb)	10	0.004	2	2	No	Erosión de depósitos naturales
Nitrato (ppm como NO ₃)	45	45	1.8	1.8	No	Escorrentía agrícola y aguas negras
Fluoruro (ppm)	Rango de control 0.7 – 1.3 ppm		0.8	0.7 – 1	No	Aditivo en el agua para la salud dental
Relacionado con tratamiento	Nivel óptimo 0.8 ppm					
Estándares secundarios* – Evaluados en 2013						
Aluminio (ppb)	200*	600	160	100 – 230	No	Residuos del proceso de tratamiento, depósitos naturales
Cloruro (ppm)	500*	n/a	86	84 – 87	No	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Color (unidades de color)	15*	n/a	1	1	No	Materias orgánicas de origen natural
Olor (número del umbral de olor)	3*	n/a	3	3	No	Materias orgánicas de origen natural
Conductancia específica (µmho/cm)	1,600*	n/a	890	870 – 900	No	Sustancias que forman iones en el agua
Sulfato (ppm)	500*	n/a	190	180 – 200	No	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Total de sólidos disueltos (ppm)	1,000*	n/a	540	520 – 560	No	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Sustancias químicas no reguladas – Evaluadas en 2013						
Alcalinidad, total como CaCO ₃ (ppm)	No regulado	n/a	110	93 – 120	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Boro (ppm)	NL = 1	n/a	0.14	0.14	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Calcio (ppm)	No regulado	n/a	2.8	2.3 – 3	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Clorato (ppb)	NL = 800	n/a	53	38 – 68	n/a	Derivados de la cloración del agua potable; procesos industriales
Cromo hexavalente (ppb)	No regulado	0.02	0.07	0.03 – 0.12	n/a	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales
Cromo, Total (ppb)	No regulado	n/a	<0.2	ND – 0.5	n/a	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales
Dureza, total como CaCO ₃ (ppm)	No regulado	n/a	250	240 – 250	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Dureza, total (granos/gal)	No regulado	n/a	15	14 – 15	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Magnesio (ppm)	No regulado	n/a	22	22 – 23	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Molibdeno, Total (ppb)	No regulado	n/a	4.8	4.5 – 5.3	n/a	Erosión de depósitos naturales
pH (unidades de pH)	No regulado	n/a	8.1	8.1	n/a	Concentración de iones de hidrógeno
Potasio (ppm)	No regulado	n/a	4.2	4 – 4.4	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Sodio (ppm)	No regulado	n/a	84	82 – 87	n/a	Escorrentía o lixiviación de los depósitos naturales
Estroncio, Total (ppb)	No regulado	n/a	940	850 – 1,100	n/a	Erosión de depósitos naturales
Total de carbono orgánico (ppm)	TT	n/a	2.5	2.2 – 2.7	n/a	Varias fuentes naturales y sintéticas
Vanadio, Total (ppb)	NL = 50	n/a	2.8	2.3 – 3	n/a	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales

ppb = partes-por-mil millones (billion); ppm = partes-por-millón; pCi/L = picoCuries por litro; n/a = no aplica; µmho/cm = micromhos por centímetro; ND = no detectado; MCL = Nivel máximo de contaminantes; (MCLG) = objetivo federal de MCL; PHG = objetivo de salud pública de California; NL = Nivel de notificación; TT = técnica de tratamiento *Estos contaminantes se regulan por un estándar secundario.

Turbidez – efluente de filtro combinado	Técnica de tratamiento (TT)	Medidas de turbidez	¿Infracción de TT?	Fuente típica de contaminante
1) Medida de turbidez única más alta	0.3 NTU	0.06	No	Escorrentía del suelo
2) Porcentaje de muestras con menos de 0.3 NTU	95%	100%	No	Escorrentía del suelo

Turbidez es una medida de la turbiedad del agua, un indicio de materia particulada, parte de la cual puede incluir microorganismos nocivos. NTU = unidades nefelométricas de turbidez El nivel bajo de turbidez en el agua tratada de Metropolitan es un buen indicador de la filtración efectiva. La filtración es una "técnica de tratamiento" (TT). Una técnica de tratamiento es un proceso obligatorio con el propósito de reducir el nivel de contaminantes en el agua potable que son difíciles y a veces imposibles de medir.

¿Cuáles son las normas de calidad del agua?

Las normas de calidad del agua establecidas por la EPA y el CDPH fijan límites para sustancias que pueden afectar a la salud de los consumidores y las calidades estéticas del agua potable. La tabla en este informe muestra los siguientes tipos de normas de calidad de agua:

- **Nivel máximo de contaminante (MCL, Maximum Contaminant Level):** El nivel más elevado de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL primarios se establecen cerca del objetivo de salud pública (PHG) o del objetivo de nivel máximo de contaminante (MCLG), tanto como sean posibles económica y tecnológicamente.
- **Nivel máximo de desinfectante residual (MRDL, Maximum Residual Disinfectant Level):** El nivel de desinfectante más alto permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de la necesidad de añadir desinfectante para controlar la contaminación microbiana.
- **Los MCL secundarios** se establecen para proteger el olor, sabor y la apariencia del agua potable.
- **Estándar primario para el agua potable:** Los MCL para los contaminantes que afectan a la salud junto con sus requisitos de supervisión e informe y los requisitos de tratamiento de agua.
- **Nivel de acción reguladora (AL, Regulatory Action Level):** La concentración de un contaminante que, cuando se supera, ocasiona el tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua tiene que seguir.

¿Cómo se miden los contaminantes?

Durante todo el año se toman muestras de agua que se analizan. Se miden los contaminantes por:

- partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L)
- partes por mil millones (ppb) o microgramos por litro (µg/L)
- partes por billón (ppt) o nanogramos por litro (ng/L)

¿Qué es una meta de calidad del agua?

Además de las normas obligatorias de calidad del agua, la EPA y el CDPH han establecido metas voluntarias de calidad del agua para algunos contaminantes. Las metas de calidad del agua frecuentemente se establecen a niveles tan bajos que no son alcanzables en la práctica y no son directamente medibles. No obstante, estas metas proveen pautas útiles y dirección para las prácticas de gestión de agua. La tabla en este informe incluye tres tipos de metas de calidad del agua:

- **Objetivo del nivel máximo de contaminante (MCLG, Maximum Contaminant Level Goal):** El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni se esperan riesgos para la salud. Los MCLG se establecen por la EPA.
- **Objetivo del nivel máximo de desinfectante residual (MRDLG, Maximum Residual Disinfectant Level Goal):** El nivel de desinfectante en el agua potable debajo del cual no existe riesgo conocido, ni esperado, para la salud. Los objetivos del nivel máximo de desinfección residual (MRDLG) no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.
- **Objetivo de salud pública (PHG, Public Health Goal):** El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni se esperan riesgos para la salud. Los PHG se establecen por la EPA de California.

2013 Calidad del agua subterránea de la ciudad de Garden Grove

Sustancia química	MCL	PHG (MCLG)	Promedia	Rango de detección	¿Infracción de MCL?	Fecha de muestreo más reciente	Fuente típica de contaminante
Compuestos radiológicos							
Uranio (pCi/L)	20	0.43	9.3	4.6 – 15	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Sustancias químicas inorgánicas							
Arsénico (ppb)	10	0.004	<2.0	ND – 3.9	No	2013	Erosión de depósitos naturales
Bario (ppm)	1	2	<0.10	ND – 0.13	No	2013	Erosión de depósitos naturales
Fluoruro (ppm)	2	1	0.44	0.37 – 0.50	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Nitrato (ppm como NO ₃)	45	45	16	ND – 36	No	2013	Fertilizantes, pozos sépticos
Nitrato+Nitrito (ppm como N)	10	10	3.6	0.44 – 8.2	No	2013	Fertilizantes, pozos sépticos
Perclorato (ppb)	6	6	<4.0	ND – 4.8	No	2013	Descargas de residuos industriales
Estándares secundarios*							
Cloruro (ppm)	500*	n/a	73	27 – 120	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Manganeso (ppb)	50*	n/a	<20	ND – 20	No	2013	Erosión de depósitos naturales
Conductancia específica (µmho/cm)	1,600*	n/a	830	520 – 1,200	No	2013	Erosión de depósitos naturales
Sulfato (ppm)	500*	n/a	120	52 – 180	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Total de sólidos disueltos (ppm)	1,000*	n/a	510	310 – 740	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Turbidez (NTU)	5*	n/a	0.21	ND – 0.70	No	2012	Erosión de depósitos naturales
Contaminantes no regulados que requieren seguimiento							
1,1-Dicloroetano (ppb)**	No regulado	3	<0.03	ND – 0.04	n/a	2013	Descargas de residuos industriales
1,4-Dioxano (ppb)	NL = 1	n/a	0.54	ND – 1.33	n/a	2013	Descargas de residuos industriales
Alcalinidad, total (ppm como CaCO ₃)	No regulado	n/a	180	170 – 220	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Boro (ppm)	NL = 1	n/a	<0.1	ND – 0.22	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Calcio (ppm)	No regulado	n/a	98	61 – 130	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Clorato (ppb)	NL = 800	n/a	86	28 – 190	n/a	2013	Derivados de la cloración del agua potable; procesos industriales
Clorodifluorometano (ppb)	No regulado	n/a	<0.08	ND – 0.38	n/a	2013	Descargas de residuos industriales
Cromo hexavalente (ppb)	No regulado	0.02	1.4	0.62 – 2.16	n/a	2013	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales
Cromo, Total (ppb)	No regulado	n/a	1.3	0.4 – 1.8	n/a	2013	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales
Dureza, total (granos/gal)	No regulado	n/a	19	12 – 26	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Dureza, total (ppm como CaCO ₃)	No regulado	n/a	320	200 – 440	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Magnesio (ppm)	No regulado	n/a	18	11 – 25	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Molibdeno, Total (ppb)	No regulado	n/a	4.3	3.2 – 5.6	n/a	2013	Erosión de depósitos naturales
Ácido perfluorooctano sulfónico (ppb)	No regulado	n/a	<0.04	ND – 0.05	n/a	2013	Descargas de residuos industriales
pH (unidades de pH)	No regulado	n/a	7.9	7.8 – 8.0	n/a	2012	Acidez, iones de hidrógeno
Potasio (ppm)	No regulado	n/a	3.7	2.5 – 5.1	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Sodio (ppm)	No regulado	n/a	51	36 – 80	n/a	2012	Erosión de depósitos naturales
Estroncio, Total (ppb)	No regulado	n/a	760	460 – 880	n/a	2013	Erosión de depósitos naturales
Vanadio, Total (ppb)	NL = 50	n/a	3.1	2.2 – 4.3	n/a	2013	Erosión de depósitos naturales; Desechos industriales

ppb = partes-por-mil millones (billion); **ppm** = partes-por-millón; **pCi/L** = picroCuries por litro; **NTU** = unidades nefelométricas de turbidez; **PHG** = objetivo de salud pública de California; **<** = el promedio es menos que el límite de detección para los propósitos del informe; **MCL** = Nivel máximo de contaminantes; **(MCLG)** = objetivo federal de MCL; **ND** = no detectado; **n/a** = no aplica; **µmho/cm** = micromhos por centímetro *Estos contaminantes se regulan por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).

**El máximo nivel de contaminante para 1,1-Dicloroetano es 5 ppb pero no fue detectado, de acuerdo con el límite de detección de 0.5 ppb usado en estos informes.
Se incluye 1,1-Dicloroetano como parte de los contaminantes no regulados que requieren seguimiento.

2013 Calidad del agua del sistema de distribución de la ciudad de Garden Grove

Derivados de la desinfección	MCL (MRDL/MRDLG)	Promedio	Rango de detección	¿Infracción de MCL?	Fuente típica de contaminante
Trihalometano total (ppb)	80	50	ND – 51	No	Derivados de la desinfección con cloro
Ácidos haloacéticos (ppb)	60	19	ND – 29	No	Derivados de la desinfección con cloro
Cloro Residual (ppm)	(4 / 4)	1.1	0.21 – 2.8	No	Desinfectante añadido durante tratamiento

Calidad estética

Turbidez (NTU)	5*	0.11	0.1 – 1.6	No	Erosión de depósitos naturales
----------------	----	------	-----------	----	--------------------------------

Cada trimestre se analizan ocho sitios en el sistema de distribución para trihalometanos y ácidos haloacéticos totales; cada mes se analizan treinta y tres sitios para color, olor y turbidez. Color y olor no fueron detectados durante el año 2013. **MRDL** = nivel máximo de residuo desinfectante; **MRDLG** = objetivo del nivel máximo de residuo desinfectante; **NTU** = unidades nefelométricas de turbidez; **ND** = no detectado *Estos contaminantes se regulan por un estándar secundario para mantener las calidades estéticas (sabor, olor, color).

Calidad de las bacterias	MCL	MCLG	Muestras positivas mensuales más altas	¿Infracción de MCL?	Fuente típica de contaminante
Bacterias coliformes totales	5%	0	1%	No	Presentes de forma natural en el ambiente

No más de 5% de las muestras mensuales pueden resultar positivas de bacterias coliformes.
Dos muestras consecutivas positivas de coliformes, una de las cuales contiene coliformes fecales/*E. coli*, constituye una violación grave del MCL.

Niveles de acción de plomo y cobre en las llaves residenciales

Nivel de acción (AL)	Objetivo de salud	90mo Percentil	Sitios que exceden el AL/Número de sitios	¿Infracción de AL?	Fuente típica de contaminante
Plomo (ppb)	15	0.2	ND<5	0 / 50	Corrosión de las tuberías residenciales
Cobre (ppm)	1.3	0.3	0.26	0 / 50	Corrosión de las tuberías residenciales

Cada tres años, analizamos 50 residencias para la presencia de plomo y cobre en la llave. Sacamos las muestras más recientes en el año 2013. Detectaron plomo por encima del nivel reportable en una muestra, pero ninguna excedió el nivel de acción para plomo. Detectaron cobre por encima del nivel reportable en 42 muestras, pero ninguna excedió el nivel de acción para cobre. El nivel de acción reguladora es la concentración que, si se supera, ocasiona tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua tiene que seguir.

Sustancias químicas no reguladas que requieren seguimiento

Sustancia química	Nivel de aviso	PHG	Promedio	Rango de detección	Fecha de muestreo más reciente
Clorato (ppb)	800	n/a	100	52 – 140	2013
Cromo hexavalente (ppb)	n/a	0.02	1.3	0.15 – 1.5	2013
Cromo, Total (ppb)	n/a	n/a	1	ND – 1.3	2013
Molibdeno, Total (ppb)	n/a	n/a	4.5	3.2 – 5.8	2013
Estroncio, Total (ppb)	n/a	n/a	710	460 – 870	2013
Vanadio, Total (ppb)	50	n/a	3	1.9 – 3.6	2013

Aviso sobre los nitratos

Es posible que a veces los nitratos en el agua de su llave han excedido más que la mitad del nivel máximo (MCL), pero jamás fueron más altos que el MCL de 45 mg/L. El nitrato en su agua potable en 2013 varía entre no detectado y 36 mg/L. Damos a conocer la siguiente advertencia porque en 2013 registramos medidas de nitrato en los suministros de agua potable que excedían la mitad del máximo nivel de contaminante (MCL) para nitrato.

Los nitratos en el agua potable a niveles más de 45 mg/L presentan un riesgo para la salud de bebés con menos de seis meses. Tales niveles de nitratos en el agua potable pueden afectar la capacidad de la sangre del bebé para transportar oxígeno, resultando en enfermedades graves; síntomas incluyen falta de aliento y piel azul. Niveles de nitratos más altos de 45 mg/L también pueden afectar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en otras personas, como mujeres embarazadas y personas con ciertas deficiencias enzimáticas específicas. Si Ud. cuida a un bebé, o si está embarazada, debe pedir consejo a su profesional de la salud.

Evaluación del agua

Evaluación del agua importada del MWDSC

CDPH requiere que cada cinco años MWDSC examine posibles fuentes de contaminación de agua potable en las aguas crudas del Río Colorado y el Proyecto de Agua del Estado.

En 2012, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California entregó al Departamento de Salud Pública de California su versión actualizada de la Inspección Sanitaria de Cuencas Hidrográficas para el río Colorado y el Proyecto de Agua del Estado, que incluyen sugerencias para proteger mejor estas aguas de origen. Ambas fuentes de agua están expuestas al escurrimiento de aguas pluviales, actividades recreativas, vertidos de aguas residuales, flora y fauna silvestres, incendios y otros factores relacionados con la cuenca hidrográfica que pueden afectar la calidad del agua.

El agua del Río Colorado se considera como más vulnerable a la contaminación de actividades recreativas, escurrimiento urbano y de aguas pluviales, urbanización reciente en la cuenca y aguas residuales. Los suministros de agua del Proyecto de Agua del Estado que vienen del norte de California son más vulnerables a contaminación de escurrimiento urbano y de aguas pluviales, flora y fauna silvestres, agricultura, actividades recreativas y aguas residuales.

La EPA también requiere que el Distrito Metropolitano de Agua realice una Evaluación de Agua de Origen que utilice información recogida en las inspecciones sanitarias de las cuencas hidrográficas. El Distrito Metropolitano de Agua terminó su Evaluación en diciembre del 2002. Esta evaluación se usa para calcular la vulnerabilidad de las fuentes de agua a la contaminación y ayuda a determinar si son necesarias más medidas de protección.

Se puede obtener una copia del resumen más reciente de la Inspección Sanitaria de Cuencas Hidrográficas o la Evaluación de Agua de Origen llamando al Distrito Metropolitano de Agua al (213) 217-6850.

Evaluación del agua subterránea

En diciembre del 2002, la Ciudad de Garden Grove División de Servicios de Agua completó una evaluación de las fuentes de agua potable. Las fuentes de agua subterránea se consideran más vulnerables a las siguientes actividades asociadas con contaminantes detectadas en el suministro de agua: puntos conocidos de contaminantes, actividades agrícolas históricas y su uso de fertilizantes y los parques. Las fuentes de agua subterránea se consideran más vulnerables a las siguientes actividades no asociadas con los contaminantes detectados: tanques de almacenamiento subterráneos con fugas confirmadas, tintorerías, estaciones de servicio y el procesamiento e impresión de fotografías.

Hay copias de la evaluación completa disponibles del Departamento de Salud Pública, Oficina de Agua Potable, Santa Ana District, 28 Civic Center Plaza Room 325, Santa Ana, CA 92701. Puede pedir un resumen de la evaluación llamando a la Ciudad de Garden Grove, División de Servicios de Agua al (714) 741-5395.

Lago Oroville devastado por la sequía (enero 2014)



Lago Oroville (2011)



Lago Oroville, un embalse importante en el sistema del Proyecto de Agua del Estado, y una fuente clave de agua para el sur de California, muestra los efectos de la sequía.

Ya es oficial: California está en sequía.

El año 2013 fue el año más seco registrado y dado que estas condiciones de sequía continúan, algunas regiones del estado están sufriendo un duro impacto.

El 17 de enero del 2014, el gobernador Jerry Brown declaró estado de emergencia por sequía y pidió a todos los californianos que reduzcan voluntariamente su consumo de agua por un 20%. Aunque no hay peligro inmediato de interrupciones en el suministro de agua aquí en el condado de Orange, tenemos que usar nuestros suministros de agua en la manera más eficiente posible porque no sabemos hasta cuándo durará la sequía.

El sur de California está bien preparado y en mejor posición que muchas otras áreas del estado porque hemos hecho las inversiones necesarias para aguantar periodos secos como éste. Durante los últimos 20 años, hemos invertido más de \$15 mil millones en mejoras del almacenamiento e infraestructura de agua que ahora nos van a ayudar a sostenernos, y ayudará a asegurar nuestra fiabilidad en el futuro. La sequía nos recuerda que tenemos que continuar invirtiendo en la infraestructura del agua y proyectos para su fiabilidad.



City of Garden Grove

Public Works Department
Water Service Division
13802 Newhope Street
Garden Grove, California 92843



This report contains important information about your drinking water.

Translate it, or speak with someone who understands it.

Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Tradúzcalo o hable con alguien que lo entienda bien.

Bản báo cáo có ghi những chi tiết quan trọng về phẩm chất nước trong cộng đồng quý vị. Hãy nhờ người thông dịch, hoặc hỏi một người bạn biết rõ về vấn đề này.

يحتوي هذا التقرير على معلومات هامة عن نوعية ماء الشرب في منطقتك. يرجى ترجمته، أو ابحث التقرير مع صديق لك يفهم هذه المعلومات جيداً.

这份报告中有些重要的信息，讲到关于您所在社区的水的品质。请您找人翻译一下，或者请能看得懂这份报告的朋友给您解释一下。

이 보고서에는 귀하가 거주하는 지역의 수질에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 이것을 번역하거나 충분히 이해하시는 친구와 상의하십시오.

この資料には、あなたの飲料水についての大切な情報が書かれています。内容をよく理解するために、日本語に翻訳して読むか説明を受けてください。